



Общество с ограниченной ответственностью  
**"Центр Инновационных Технологий – Плюс"**

Система менеджмента качества  
ООО "ЦИТ-Плюс" соответствует  
требованиям СТО Газпром 9001-2018  
Сертификат № ОГН1.RU.1415.K00291



# СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА СЗ-2-2Аі

Руководство по эксплуатации  
ЯБКЮ.421453.031-01 РЭ



Перед началом использования изделия необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Требуйте заполнения гарантийного талона представителями торговой и монтажной организаций.



*При отсутствии в талоне информации о продавце и монтажной организации владельцу может быть отказано в праве на гарантийный ремонт.*

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) предназначено для ознакомления с техническими характеристиками, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации сигнализаторов загазованности оксидом углерода СЗ-2-2Аi (далее – сигнализаторы).

Монтаж и техническое обслуживание сигнализатора должны проводить специально обученные работники специализированной организации, имеющей право на проведение таких работ.

Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.



**Запрещается использовать устройство не по назначению!**

**Все работы по монтажу, демонтажу, техническому обслуживанию и ремонту должны проводиться только после отключения сигнализатора от сети электропитания.**

**С целью предотвращения преждевременного выхода из строя, следует обеспечить защиту сигнализатора от попадания паров масла и других испарений при приготовлении пищи: разместить сигнализатор в стороне от пути перемещения испарений к вентиляции, а также обязательно включать принудительную вентиляцию при наличии большого количества испарений.**

### **Не подлежит обязательной сертификации**

*Изображение сигнализатора в настоящем РЭ приведено схематично и может отличаться от реального, что не может служить основанием для претензий.*

*Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию устройства, не ухудшающие его технические и метрологические характеристики.*

*ООО «ЦИТ-Плюс» имеет исключительное право на использование зарегистрированных товарных знаков:*



**САКЗ®**

**САКЗ-МК®**

## Содержание

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА .....	4
1.1 Назначение .....	4
1.2 Описание .....	4
1.3 Характеристики и параметры .....	4
1.4 Устройство и принцип действия.....	5
1.5 Описание программного обеспечения .....	6
1.6 Работа сигнализатора.....	6
1.7 Маркировка .....	7
1.8 Упаковка .....	7
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	7
2.1 Эксплуатационные ограничения .....	7
2.2 Меры безопасности.....	8
2.3 Указания по монтажу .....	8
2.4 Подготовка к эксплуатации.....	9
2.5 Использование изделия .....	9
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ .....	10
3.1 Общие указания .....	10
3.2 Меры безопасности.....	10
3.3 Техническое обслуживание.....	10
3.4 Техническое освидетельствование .....	10
3.5 Возможные неисправности и способы устранения.....	11
4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ .....	11
Приложение А. Схема размещения.....	12
Приложение Б. Монтажные размеры.....	12
Приложение В. Типовые схемы включения .....	12
Приложение Г. Методика настройки порогов срабатывания .....	14

# 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

## 1.1 Назначение

Сигнализаторы служат для непрерывного автоматического контроля содержания оксида углерода (СО) в атмосфере помещений и оповещения световым и звуковым сигналами о появлении опасных концентраций газа.

Сигнализаторы могут применяться как в составе систем автоматического контроля загазованности типа САКЗ-МК-2-1Аi, так и самостоятельно в жилых одно- и многоквартирных домах, дачах, коттеджах, во взрывобезопасных зонах других производственных, административных и коммунально-бытовых помещениях, где газ используется для отопления и приготовления пищи.

## 1.2 Описание

Тип сигнализаторов: стационарный, непрерывного действия, одноканальный, с диффузионной подачей контролируемой среды, с двумя фиксированными порогами сигнализации.

Сигнализаторы способны управлять импульсным электромагнитным клапаном КЗЭУГ, КЗЭУГ-А или КЗЭУГ-Б, контролировать исправность электромагнита клапана и соединительного кабеля. При отключении электропитания клапан останется открытым.

Сигнализаторы способны автоматически определять наличие подключенных устройств, например, клапана или другого сигнализатора.

Пример обозначения сигнализатора при заказе:

	СЗ-2-2Аi /485	ТУ26.51.53-006-96941919-2019
Тип сигнализатора		
Исполнение по типу выходных сигналов: символ отсутствует – дискретные; «/485» – интерфейс RS485 ModBus RTU		
Обозначение технических условий		

## 1.3 Характеристики и параметры

Основные технические характеристики сигнализаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные технические характеристики и параметры

Наименование параметра или характеристики	Значение
Концентрация СО, вызывающая срабатывание сигнализатора по уровням «Порог 1» / «Порог 2», мг/м <sup>3</sup>	20 / 100
Предел допускаемой абсолютной погрешности срабатывания сигнализатора по уровням «Порог 1» / «Порог 2», мг/м <sup>3</sup>	± 5 / ± 25
Время срабатывания сигнализации, с, не более	60
Время установления рабочего режима, с, не более	30
Сигнал управления импульсным клапаном: импульс амплитудой, В длительность, с максимальный пиковый ток, А, не более	+24,0±2,0 0,1 3,0
Параметры внешних входных сигналов: напряжение логического «0», U <sub>лог0</sub> , В напряжение логической «1», U <sub>лог1</sub> , В входное сопротивление, кОм, не менее	от 0 до +0,5 В от +4,5 В до +5,5 В 10

Окончание таблицы 1

Наименование параметра или характеристики	Значение
Параметры выходных сигналов: а) СЗ-2-1Ai: – «Порог» – «Отказ» б) СЗ-2-1Ai/485	от 0 до +1,0 от +4,0 В до Упит интерфейс RS485
Уровень звукового давления по оси звукового излучателя на расстоянии 1 м при уровне постороннего шума не более 50 дБ, дБ, не менее	70
Напряжение питания, В <sup>1</sup>	5,0±0,2
Потребляемая мощность, В·А(Вт), не более	1,0 (1,0)
Габаритные размеры, мм, не более	90 x 58 x 32
Масса, кг, не более:	0,1
Примечание – <sup>1</sup> В комплект поставки сигнализатора входит адаптер питания ~230В/=5В. При поставке в составе системы САКЗ-МК допускается один адаптер на два сигнализатора.	

Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Условия эксплуатации: температура окружающей среды: от минус 10 до плюс 40°С; относительная влажность воздуха при температуре 25°С: от 20 до 80%; атмосферное давление: от 86 до 106,7 кПа.

Степень защиты оболочки сигнализаторов IP 31 по ГОСТ 14254-2015.

Класс защиты от поражения электрическим током III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Назначенный срок службы в рабочих условиях (при условии замены сенсора, выработавшего свой ресурс и соблюдении требований действующей эксплуатационной документации) – 12 лет.

#### 1.4 Устройство и принцип действия

Сигнализатор выполнен в прямоугольном корпусе из ударопрочного пластика (рисунок 1).

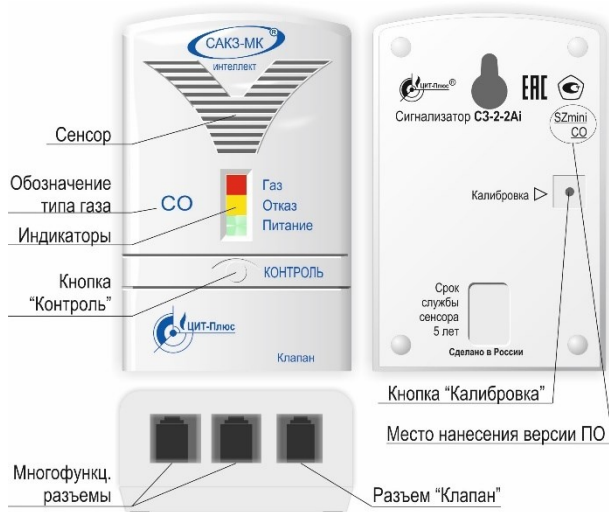


Рисунок 1 – Внешний вид сигнализатора.

На лицевой панели расположены кнопка «Контроль» и световые индикаторы. В нижней части корпуса – разъемы «Клапан» типа Т1А4Р4С и многофункциональные типа Т1А6Р6С.

На обратной стороне имеется отверстие для доступа к кнопке «Калибровка», защищенное разрушаемой наклейкой для предотвращения несанкционированных действий.

Сигнализатор имеет встроенный звуковой излучатель, сигнализирующий о срабатывании или неисправности.

Принцип действия основан на преобразовании уровня концентрации газа в электрический сигнал. Полученная величина сигнала сравнивается с заданным при настройке значением (порогом загазованности). Если концентрация равна или превышает пороговый уровень, то формируются звуковые, световые и управляющие сигналы в соответствии с логикой работы сигнализатора.

К сигнализатору допускается подключать пожарные извещатели типа ИП212-34АВТ, ИП212-50М или ИП212-189АМ через адаптер АПК. При срабатывании пожарного извещателя сформируется сигнал для закрытия клапана.

### **1.5 Описание программного обеспечения**

Сигнализаторы имеют встроенное программное обеспечение (далее - ПО), разработанное специально для непрерывного автоматического контроля концентрации определяемых компонентов в воздухе рабочей зоны. Влияние встроенного ПО учтено при нормировании метрологических характеристик сигнализатора. ПО соответствует ГОСТ Р 8.654-2015. Уровень защиты от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню защиты «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Конструкция сигнализаторов исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию ввиду отсутствия программно-аппаратных интерфейсов связи.

### **1.6 Работа сигнализатора**

Сразу после включения блокируются все сигналы для исключения ложных срабатываний во время прогрева сенсора. Индикатор «Отказ» периодически включается.

В процессе прогрева сигнализатор автоматически определяет наличие подключенного к нему другого сигнализатора. Если сигнализатор не подключен – трижды включится звуковой сигнал. Если подключен – звуковой сигнал включится дважды.

По истечении 30 секунд блокировка автоматически снимается, и сигнализатор начинает контролировать содержание газа в помещении. Индикатор «Отказ» гаснет, звук отключается.

Если к подключен клапан или другой сигнализатор – в процессе работы будет контролироваться исправность кабеля клапана и (или) связи с другим сигнализатором.

Сигнализатор СЗ-2-2Аi на многофункциональных разъемах формирует дискретные выходные сигналы в соответствии с логикой работы; сигнализатор СЗ-2-2Аi/485 – посылку-ответ в соответствии с протоколом ModBus RTU по запросу от ведущего в составе систем типа САКЗ-МК.

#### **1.6.1 Концентрация СО равна или превышает уровень «Порог 1»:**

Индикатор «Газ» кратковременно включается, звуковой сигнал: четыре коротких/пауза. На многофункциональных разъемах присутствует сигнал «Порог 1».

#### **1.6.2 Концентрация СО равна или превышает уровень «Порог 2»:**

Индикатор «Газ» постоянно светится красным цветом, звуковой сигнал: длинный сигнал/пауза. На многофункциональных разъемах присутствует сигнал «Порог 2». На разъеме «Клапан» – выходной сигнал для закрытия клапана.

#### **1.6.3 Снижение концентрации СО ниже уровней «Порог 2», «Порог 1»:**

Состояние сигнализации не изменяется. Звуковой сигнал отключается нажатием кнопки «Контроль», световой – после устранения причины загазованности и проветривания помещения.

#### **1.6.4 Наличие внешних входных сигналов:**

– «Порог 1» – индикатор «Газ» мигает красным цветом, на многофункциональных разъемах присутствует сигнал «Порог 1»;

- «**Порог 2**» – индикатор «Газ» постоянно светится красным цветом, на многофункциональных разъемах присутствует сигнал «Порог 2», формируется выходной сигнал для закрытия клапана;
- «**Отказ**» – индикатор «Отказ» постоянно светится оранжевым (желтым) цветом, на многофункциональных разъемах присутствует сигнал «Отказ».

Примечание – Реакция сигнализатора на срабатывание пожарного извещателя аналогична реакции на внешний сигнал «Порог 2».

#### **1.6.5 Обрыв катушки клапана или нарушение связи с клапаном**

Индикатор «Отказ» светится оранжевым (желтым) цветом, звучит непрерывный звуковой сигнал, на многофункциональных разъемах присутствует сигнал «Отказ».

#### **1.6.6 Нажатие и удержание кнопки «Контроль»**

Все индикаторы светятся, звуковой сигнал непрерывный. При длительном удержании кнопки формируется выходной сигнал для закрытия клапана.

#### **1.6.7 Внутренняя неисправность (отказ сенсора)**

Индикатор «Отказ» – светится непрерывно. Звуковой сигнал прерывистый («стрель»). На многофункциональных разъемах присутствует сигнал «Отказ».

#### **1.6.8 Обрыв кабеля связи с другими устройствами.**

Индикаторы «Отказ» и «Газ» светятся непрерывно. Звуковой сигнал прерывистый («стрель»). На многофункциональных разъемах присутствуют сигналы «Отказ» и «Порог». Формируется выходной сигнал для закрытия клапана.

### **1.7 Маркировка**

1.7.1 На корпус сигнализатора наносится следующая информация:

- товарный знак или наименование предприятия–изготовителя;
- наименование, обозначение сигнализатора, обозначение технических условий;
- наименование анализируемого газа и порог срабатывания;
- срок службы;
- символ «читайте руководство оператора» по ГОСТ МЭК 60335-1-2008;
- знаки соответствия, класса электробезопасности и степень защиты оболочки;
- напряжение питания, род тока и номинальная потребляемая мощность;
- дата выпуска и заводской номер.

1.7.2 На транспортную тару наносится согласно ГОСТ 14192-96: манипуляционные знаки: «Хрупкое. Осторожно»; «Бережь от влаги»; «Ограничение температуры»; наименование грузополучателя и пункт назначения; наименование грузоотправителя и пункт отправления; масса брутто и нетто.

### **1.8 Упаковка**

Упаковка сигнализатора – вариант ВУ-П-Б-8 по ГОСТ 23216-78. Транспортная тара – ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142-2014 или другая, обеспечивающая сохранность изделия при транспортировании.

## **2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

Сигнализатор должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих его загрязнение. Окружающая среда должна быть не взрывоопасная, не содержащая агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители, светлые нефтепродукты).

В контролируемых помещениях содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа I по ГОСТ 15150-69; не допускается присутствие агрессивных ароматических веществ (кислоты, лаки, растворители и др.).

Должна быть гарантирована защита сигнализаторов от прямого солнечного излучения и находящихся рядом источников тепла.

**Установленный срок службы сенсора в сигнализаторе – 5 лет.** По истечении срока службы сенсор подлежит замене. Наличие в анализируемом воздухе посторонних вредных или агрессивных примесей (частиц) сокращает срок службы сенсора.

## 2.2 Меры безопасности



Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с сигнализатором, не ознакомившись с настоящим РЭ.

При повреждении шнура питания адаптера, его замену, во избежание опасности, должен проводить квалифицированный персонал (изготовитель, сервисная служба).

Монтаж и пуско-наладочные работы должны выполняться в соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией специализированными организациями, имеющими право на выполнение таких видов работ.

К монтажу и техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

При монтаже и эксплуатации сигнализатора действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75, ФНИП "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" и СП 62.13330.2011 ("Газораспределительные системы").

Применяемый инструмент должен соответствовать типу и размерам крепежа.

При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования, изложенные в "Правилах промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

**Запрещается:**

**1 При проведении настройки и поверки сигнализатора сбрасывать пгс в атмосферу рабочих помещений.**

**2 Проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на сигнализаторе.**

## 2.3 Указания по монтажу

### 2.3.1 Общие сведения

Сигнализатор способен контролировать площадь в радиусе до 8 м (около 200 м<sup>2</sup>). Сигнализатор должен устанавливаться на высоте от 150 до 180 см от пола, не ближе 50 см от форточек и мест притока воздуха. Место установки сигнализатора должно быть определено в проектной документации. Пример размещения приведен в приложении А.

**Примечание – От газового прибора сигнализаторы должны располагаться на расстоянии, обеспечивающем условия эксплуатации, приведенные в п.1.3 настоящего РЭ.**

Рекомендуется устанавливать сигнализатор так, чтобы его можно было подвергать периодической проверке без демонтажа. Типовые схемы включения приведены в приложении В. Обозначение электрических цепей на разъемах приведено на рисунке 2.

Многофункциональные разъемы				Разъем «Клапан»																																							
C3-2-2Ai/05	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Цепь</th> <th>←</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Газ Вх</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Отказ Вх</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>+Uпит</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Отказ Вых</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Газ Вых</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Цепь	←	Газ Вх	1	Отказ Вх	2	+Uпит	3	GND	4	Отказ Вых	5	Газ Вых	6	C3-2-2Ai-485/05	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Цепь</th> <th>←</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Газ Вх</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Отказ Вх</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>+Uпит</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>RS485 В</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>RS485 А</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	Цепь	←	Газ Вх	1	Отказ Вх	2	+Uпит	3	GND	4	RS485 В	5	RS485 А	6		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Цепь</th> <th>←</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Клапан-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Клапан+</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>GND</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>+5В</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Цепь	←	Клапан-	1	Клапан+	2	GND	3	+5В	4
Цепь	←																																										
Газ Вх	1																																										
Отказ Вх	2																																										
+Uпит	3																																										
GND	4																																										
Отказ Вых	5																																										
Газ Вых	6																																										
Цепь	←																																										
Газ Вх	1																																										
Отказ Вх	2																																										
+Uпит	3																																										
GND	4																																										
RS485 В	5																																										
RS485 А	6																																										
Цепь	←																																										
Клапан-	1																																										
Клапан+	2																																										
GND	3																																										
+5В	4																																										
TJ1A6P6C		TJ1A6P6C		TJ1A4P4C																																							

Рисунок 2 – Обозначение электрических цепей на разъемах.



Электрическая розетка для адаптера питания должна располагаться на расстоянии, соответствующем длине кабеля адаптера.

Соединение с клапаном выполняют кабелем из комплекта поставки.

Соединения с другими устройствами выполняют гибким медным кабелем длиной не более 50 м и сечением жил от 0,5 до 1,0 мм<sup>2</sup>.

Соединение по RS485 выполнять гибким кабелем с экранированной витой парой категории «5е» и сечением жил от 0,2 до 0,5 мм<sup>2</sup>. Общая длина линии не должна превышать 500 м. Со стороны сигнализатора кабели должны быть оснащены разъемами типа TR6P6C.

2.3.2 Монтаж в общем случае выполняется в следующей последовательности:

- а) определить место установки сигнализатора;
- б) подготовить отверстия в стене и установить в них дюбели из комплекта поставки (или других метизных изделий диаметром 4 мм), рекомендуемые размеры и расположение крепежных отверстий приведены в приложении Б. Допускается установка сигнализатор только на один дюбель (верхний по рисунку приложения Б);
- в) установить розетку (если требуется), подключить ее к сети ~230В;
- г) при необходимости проложить кабели к другим устройствам;
- д) подвесить сигнализатор на дюбели;
- е) подключить кабели от внешних устройств и адаптер питания к любому многофункциональному разъему, кабель клапана – к разъему «Клапан».

**При монтаже не допускаются удары по корпусу сигнализатора.**

#### 2.4 Подготовка к эксплуатации

2.4.1 Провести внешний осмотр сигнализатора и убедиться в отсутствии повреждений корпуса, адаптера и кабеля питания, соединительных кабелей и разъемов.

2.4.2 Подать питание на сигнализатор. В течение 30 секунд индикатор «Отказ» должен мигать. После прогрева индикатор погаснет – сигнализатор готов к работе.

2.4.3 Проверить срабатывание сигнализатора:

- а) при наличии клапана – убедиться, что он открыт;
- б) нажать кнопку «Контроль» и убедиться, что все индикаторы светятся, и слышен звуковой сигнал;
- в) при наличии клапана – убедиться, что он закрылся.

Допускается проверять срабатывание подачи стандартного образца состава газовой смеси в баллонах под давлением 1 разряда по ГОСТ 8.578-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах» состава оксид углерода-воздух (номер по реестру ГСО-ПГС 3847-87 или 4265-88, молярная доля оксида углерода (130±7) млн<sup>-1</sup> от портативного источника:

- подать смесь с расстояния около 0,5 см в центр отверстия датчика в объеме от 3 см<sup>3</sup> до 6 см<sup>3</sup>;
- убедиться в срабатывании световой и звуковой сигнализаций и закрытии клапана.

Примечания – Допускается подача дополнительного количества газовой смеси в случае, если сигнализация не срабатывает.

При положительных результатах проверки сигнализатор готов к эксплуатации.

#### 2.5 Использование изделия

2.5.1 К эксплуатации допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящее РЭ.

**Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с сигнализатором, не ознакомившись с данным руководством по эксплуатации.**

**Запрещается производить несанкционированные разборку и регулирование сигнализатора.**

2.5.2 При каждом пользовании газом провести внешний осмотр сигнализатора и убедиться в отсутствии повреждений корпуса, кабеля адаптера, соединительных кабелей и разъемов.



2.5.3 При срабатывании сигнализатора по уровню «Порог 1» (мигание индикатора «Газ», звуковой сигнал: четыре коротких/пауза) необходимо проветрить помещение, принять меры к обнаружению и устранению причины загазованности или источника повышенной концентрации газа в помещении.

После снижения концентрации СО до допустимых значений после проветривания помещения нажать кнопку «Контроль», убедиться в отключении звукового сигнала и погасании индикатора «Газ».

Примечание – Если сигнал о загазованности поступит от другого сигнализатора, то включится только индикатор «Газ» (звуковой сигнал будет отключен).

2.5.4 При срабатывании сигнализатора по уровню «Порог 2» (постоянное свечение индикатора «Газ», звуковой сигнал: длинный сигнал/пауза) необходимо выключить газовые и электроприборы, проветрить помещение, принять меры к обнаружению и устранению причины загазованности или источника повышенной концентрации газа в помещении.

Повторное включение газовых приборов допускается только после устранения причин загазованности и снижения концентрации СО до допустимых значений после проветривания помещения.

2.5.5 При повторном срабатывании необходимо перекрыть кран подачи газа и вызвать аварийную газовую службу.

**При проведении ремонта в помещении, где установлен сигнализатор, с применением красок, растворителей, других горючих жидкостей и едких веществ, необходимо отключить питание сигнализатора, демонтировать и вынести его в чистое помещение.**

## **3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ**

### **3.1 Общие указания**

Ежегодное обслуживание, а также ремонт сигнализатора проводят работники обслуживающей организации, имеющей право на выполнение соответствующих видов работ, и прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

### **3.2 Меры безопасности**

При обслуживании и ремонте действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ 12.2.007.0-75 и ФНИП «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».



**Запрещается проводить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на сигнализаторе.**

При работе с газовыми смесями в баллонах под давлением должны соблюдаться требования документа "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

### **3.3 Техническое обслуживание**

Потребитель на месте эксплуатации при каждом пользовании газовыми приборами проводит внешний осмотр в соответствии с п.2.4.1, а также, не реже одного раза в год, проверяет работоспособность в соответствии с п.2.4.3.

Плановое техническое обслуживание (далее – ТО) проводят работники обслуживающей организации не реже одного раз в год в объеме проверки работоспособности в соответствии с п. 2.4 настоящего РЭ и настройки порога срабатывания в соответствии с приложением Г настоящего РЭ.

### **3.4 Техническое освидетельствование**

#### **3.4.1 Метрологическая поверка сигнализаторов**

В соответствии с ч.1 ст.13 ФЗ-102 от 26.06.2008, если сигнализатор применяется в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, – требуется проведение периодической поверки, а после его ремонта – первичной поверки.

Данное требование не распространяется на физических лиц – владельцев средств измерений. Тем не менее, для исключения ложных срабатываний рекомендуется не реже одного раза в год проводить настройку и калибровку сигнализаторов.

Поверка (калибровка) проводится органами по стандартизации и метрологии в рамках ежегодного ТО по документу РТ-МП-6076-448-2019 «ГСИ. Сигнализаторы загазованности СЗ-Аi. Методика поверки», утверждённому ФБУ «Ростест-Москва» 26 июня 2019 г.

После поверки (калибровки) на месте эксплуатации проверяют срабатывание сигнализатора нажатием кнопки «Контроль» в соответствии с пп. 2.4.1 – 2.4.3.

### 3.4.2 Действия по истечении срока службы

По истечении срока службы сигнализатор должен быть снят с эксплуатации и утилизирован.

**Изготовитель не гарантирует безопасность использования сигнализатора по истечении срока службы!**

### 3.5 Возможные неисправности и способы устранения

Возможные неисправности сигнализаторов, причины, вызывающие их и способы устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Признаки и внешнее проявление неисправности	Возможные причины	Указания по устранению
При подаче питания не светится индикатор «Питание»	1 Отсутствует напряжение в сети, неисправна розетка	Устранить неисправность
	2 Неисправен адаптер или кабель питания	
	3 Неисправен сигнализатор	
Светится индикатор «Отказ», звуковой сигнал «трель»	Вышел из строя сенсор	Вызвать представителя обслуживающей организации.
Срабатывает сигнализация при отсутствии загазованности	1 Нарушена настройка порога срабатывания 2 Сигнализатор неисправен	
При загазованности отсутствует световая сигнализация, звуковая сигнализация работает	Вышел из строя индикатор «Газ»	
При загазованности отсутствует звуковая сигнализация, световая сигнализация работает.	Вышел из строя звуковой излучатель	
Индикатор «Отказ» светится, звуковой сигнал постоянный	1 Неисправен клапан	
	2 Кабель клапана неисправен или отсоединен	


## 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Сигнализатор должен храниться в условиях, соответствующих группе 3 по ГОСТ 15150-69.


В помещениях для хранения содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.

Упакованный сигнализатор может транспортироваться любым закрытым видом транспорта, кроме самолетов. Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических факторов - легкие (Л) по ГОСТ 23216-78, в зависимости от воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения группы 3 по ГОСТ 15150-69.

## Приложение А Схема размещения

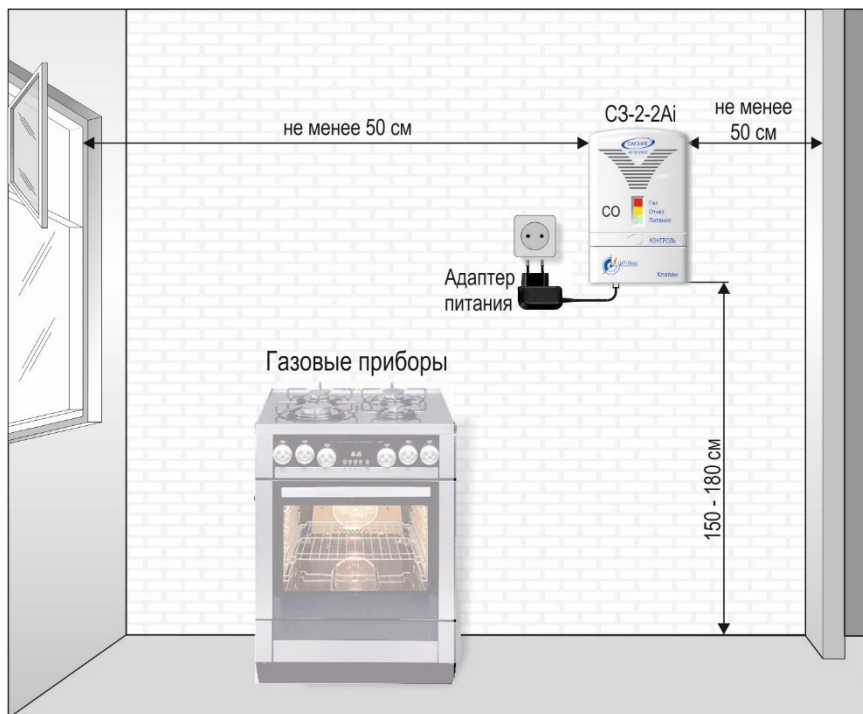

## Приложение Б Монтажные размеры

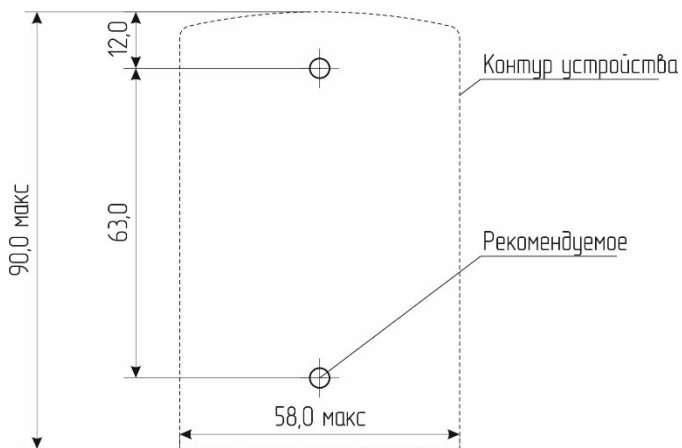

## Приложение В Типовые схемы включения

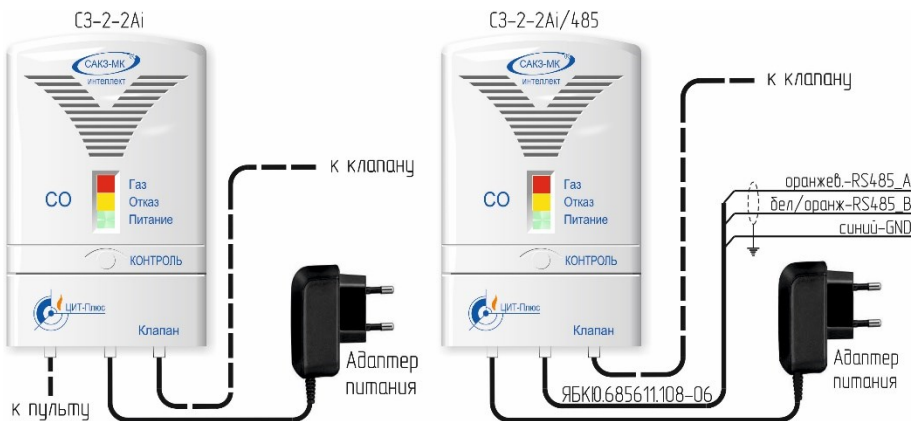


Рисунок В.1 – Типовая монтажная схема включения сигнализатора



Рисунок В.2 – Типовая монтажная схема подключения пожарных извещателей

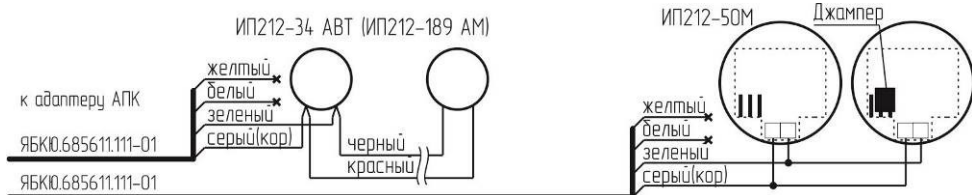


Рисунок В.3 – Типовая электрическая схема подключения пожарных извещателей

## Приложение Г

### Методика настройки порога срабатывания

Г.1 Настройку порогов срабатывания необходимо выполнять после ремонта, а также в процессе эксплуатации не реже одного раза в год.

Условия проведения: температура окружающей среды: плюс  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ ; относительная влажность воздуха: от 30 до 80%; атмосферное давление:  $101,3 \pm 4$  ( $760 \pm 30$ ) кПа.

В помещениях, где проводятся работы, содержание коррозионно-активных агентов не должно превышать норм, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69, должны отсутствовать агрессивные ароматические вещества (кислоты, лаки, растворители и др.).

Сигнализатор и баллоны с газовыми смесями должны быть выдержаны при температуре настройки порогов срабатывания в течение 2 ч.

Средства измерений, вспомогательные технические устройства и материалы, применяемые при настройке:

1 Гигрометр психрометрический ВИТ-2 ТУ 3 Украина 14307481.001-92

2 Барометр-анероид метеорологический БАММ-1 ТУ 25-11.1513-79

3 Стандартные образцы состава газовых смесей в баллонах под давлением 1 разряда по ГОСТ 8.578-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах» (таблица Г.1).

4 Ротаметр РМ-А 0,063 Г УЗ ТУ 1-01-0249-75

5 Редуктор БКО-50 ДМ ТУ У 30482268.004

6 Трубка поливинилхлоридная (ПВХ) 5x1,5 мм по ТУ 6-19-272-85

7 Источник питания ТЕС 23 БДС 9974-72 (0-30В, 0-1А)

Примечания.

1 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

2 Допускается использование других средств измерения, обеспечивающих необходимую погрешность измерений.

Таблица Г.1 – Технические характеристики ГС, используемых при настройке

№ ПСГ	Наименование ПГС	Номинальное значение концентрации и предел допускаемого абсолютного отклонения
1	СО + воздух	$(17 \pm 2)$ млн <sup>-1</sup> или $(19,9 \pm 2,3)$ мг/м <sup>3</sup>
2		$(86 \pm 7)$ млн <sup>-1</sup> или $(100,6 \pm 8,2)$ мг/м <sup>3</sup>

Расход газовых смесей установить равным  $(0,5 \pm 0,1)$  дм<sup>3</sup>/мин.

Достаточно настроить только первый порог сигнализации, второй устанавливается автоматически.


Г.2 Перед проведением настройки необходимо:

а) собрать схему по рисунку Г.1.

б) подать на датчик сигнализатора поверочный нулевой газ или выдержать сигнализатор на атмосферном воздухе в течение 3 мин;

в) подать на сигнализатор питание;

г) выдержать сигнализатор в течение времени прогрева.

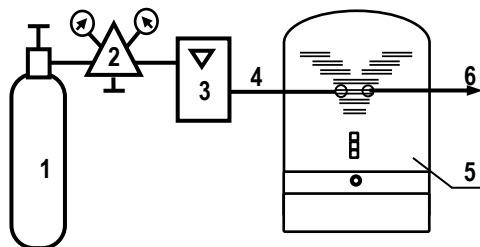

1 – баллон с ПГС; 2 – редуктор;

3 – ротаметр; 4 – трубка ПВХ;

5 – сигнализатор; 6 – сброс

Рисунок Г.1 – Схема подачи ПГС

### Г.3 Порядок настройки:

#### Г.3.1 Настройка первого порога:

- а) однократно нажать кнопку «Калибровка» на обратной стороне сигнализатора – должен прозвучать короткий звуковой сигнал, индикатор «Газ» – часто включаться;
- б) подать на датчик сигнализатора ПГС № 1;
- в) через 60 секунд с момента подачи ПГС нажать кнопку «Контроль»:
  - прозвучит короткий звуковой сигнал;
  - индикатор «Газ» должен редко включаться.

Для ручной настройки второго порога – выполнить п. Д.3 или выйти из настройки, нажав кнопку «Калибровка».

#### Г.3.2 Настройка второго порога:

- а) подать на датчик сигнализатора ПГС № 2;
- в) через 60 секунд с момента подачи ПГС нажать кнопку «Контроль»:
  - прозвучит короткий звуковой сигнал;
  - погаснет индикатор «ГАЗ»;

Г.4 После настройки отключить питание сигнализатора и опломбировать отверстие кнопки «Калибровка».

ООО "ЦИТ - Плюс", 410010, Российская Федерация,  
г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский поселок, д. 44 «Б»  
(8452) 64-32-13, 64-92-82, 69-32-23  
info@cit-td.ru <http://www.cit-plus.ru>