


È opportuno interporre relè d'appoggio, installati in un quadro di potenza, fra le uscite del pannello di comando e gli apparecchi. Si consiglia di utilizzare anche un selettore MOA per ogni apparecchio.
 It is appropriate to insert relay, installed in main electrical cabinet, between the outputs of the control panel and devices. We recommend using a MOA selector for each device.



È opportuno interporre relè d'appoggio, installati in un quadro di potenza, fra le uscite del pannello di comando e gli apparecchi. Si consiglia di utilizzare anche un selettore MOA per ogni apparecchio.
It is appropriate to insert relay, installed in main electrical cabinet, between the outputs of the control panel and devices.
We recommend using a MOA selector for each device.

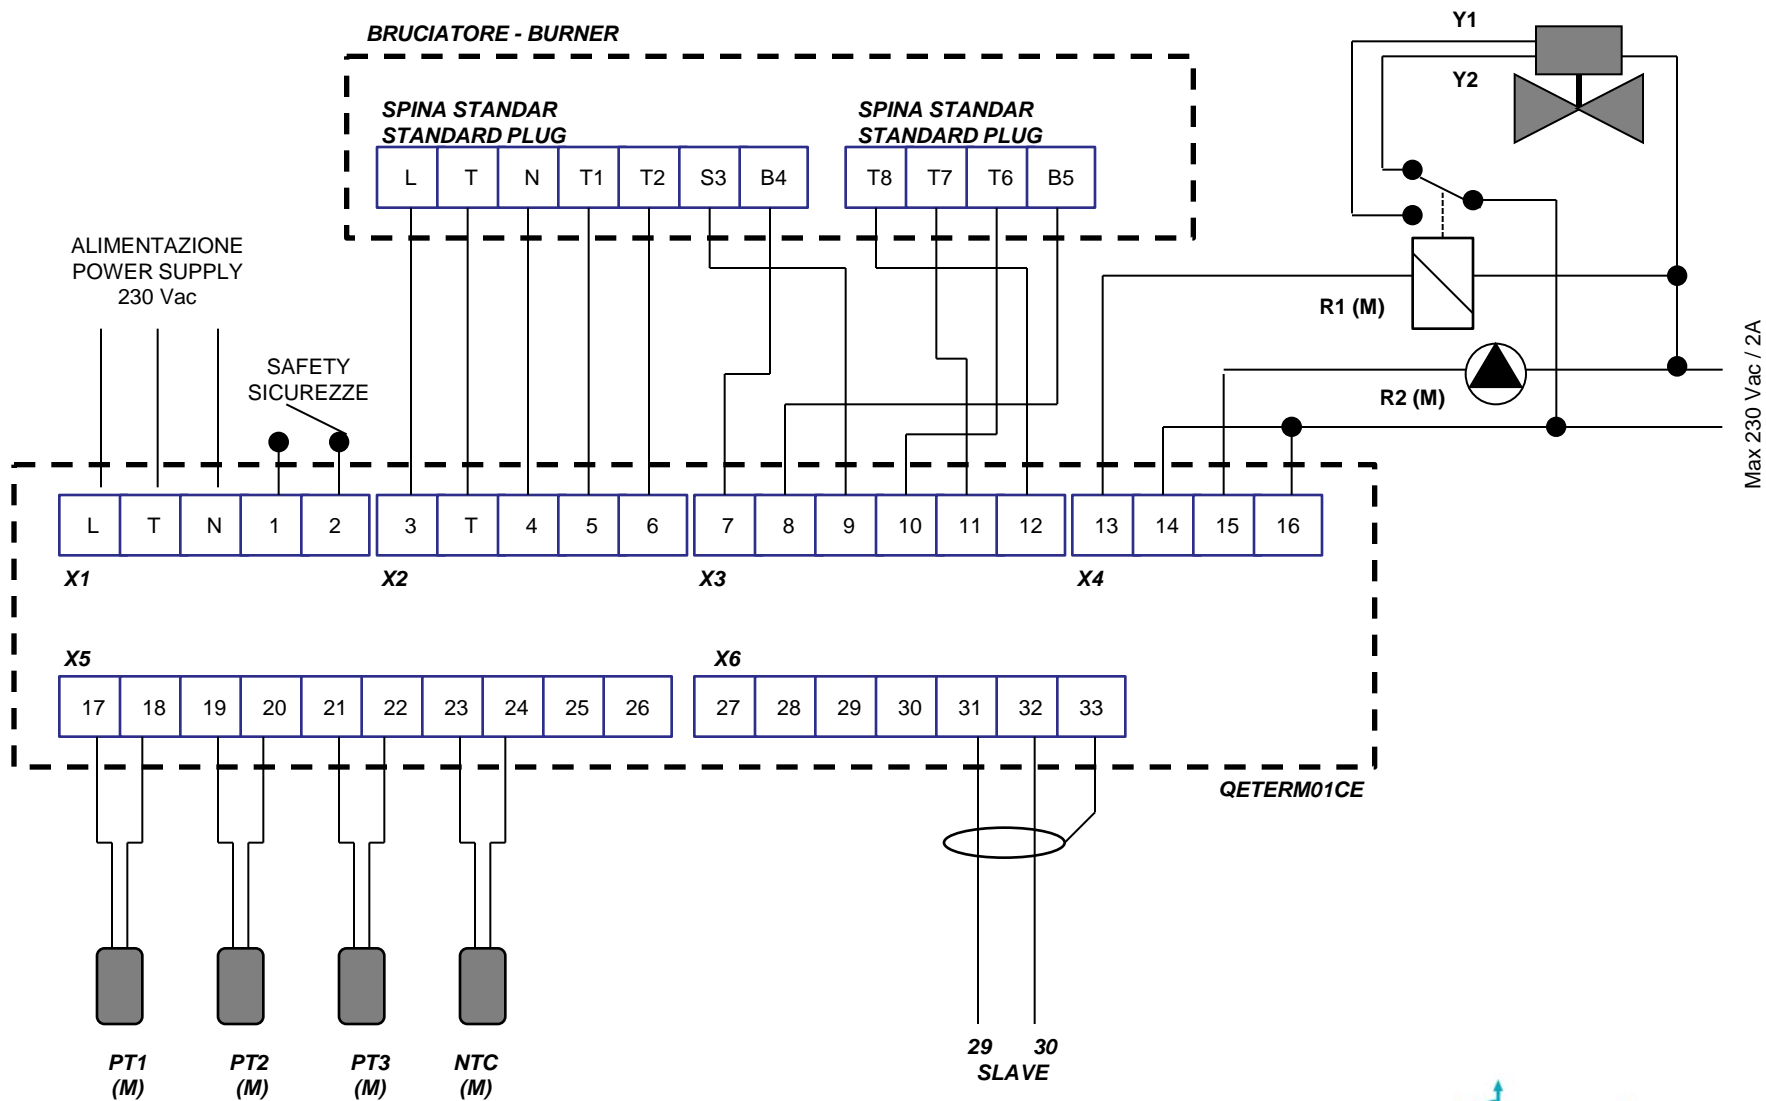